



Panasonic

PANASONIC SUBSIDIES EIA 2023 en ISDE 2023



INHOUDSOPGAVE

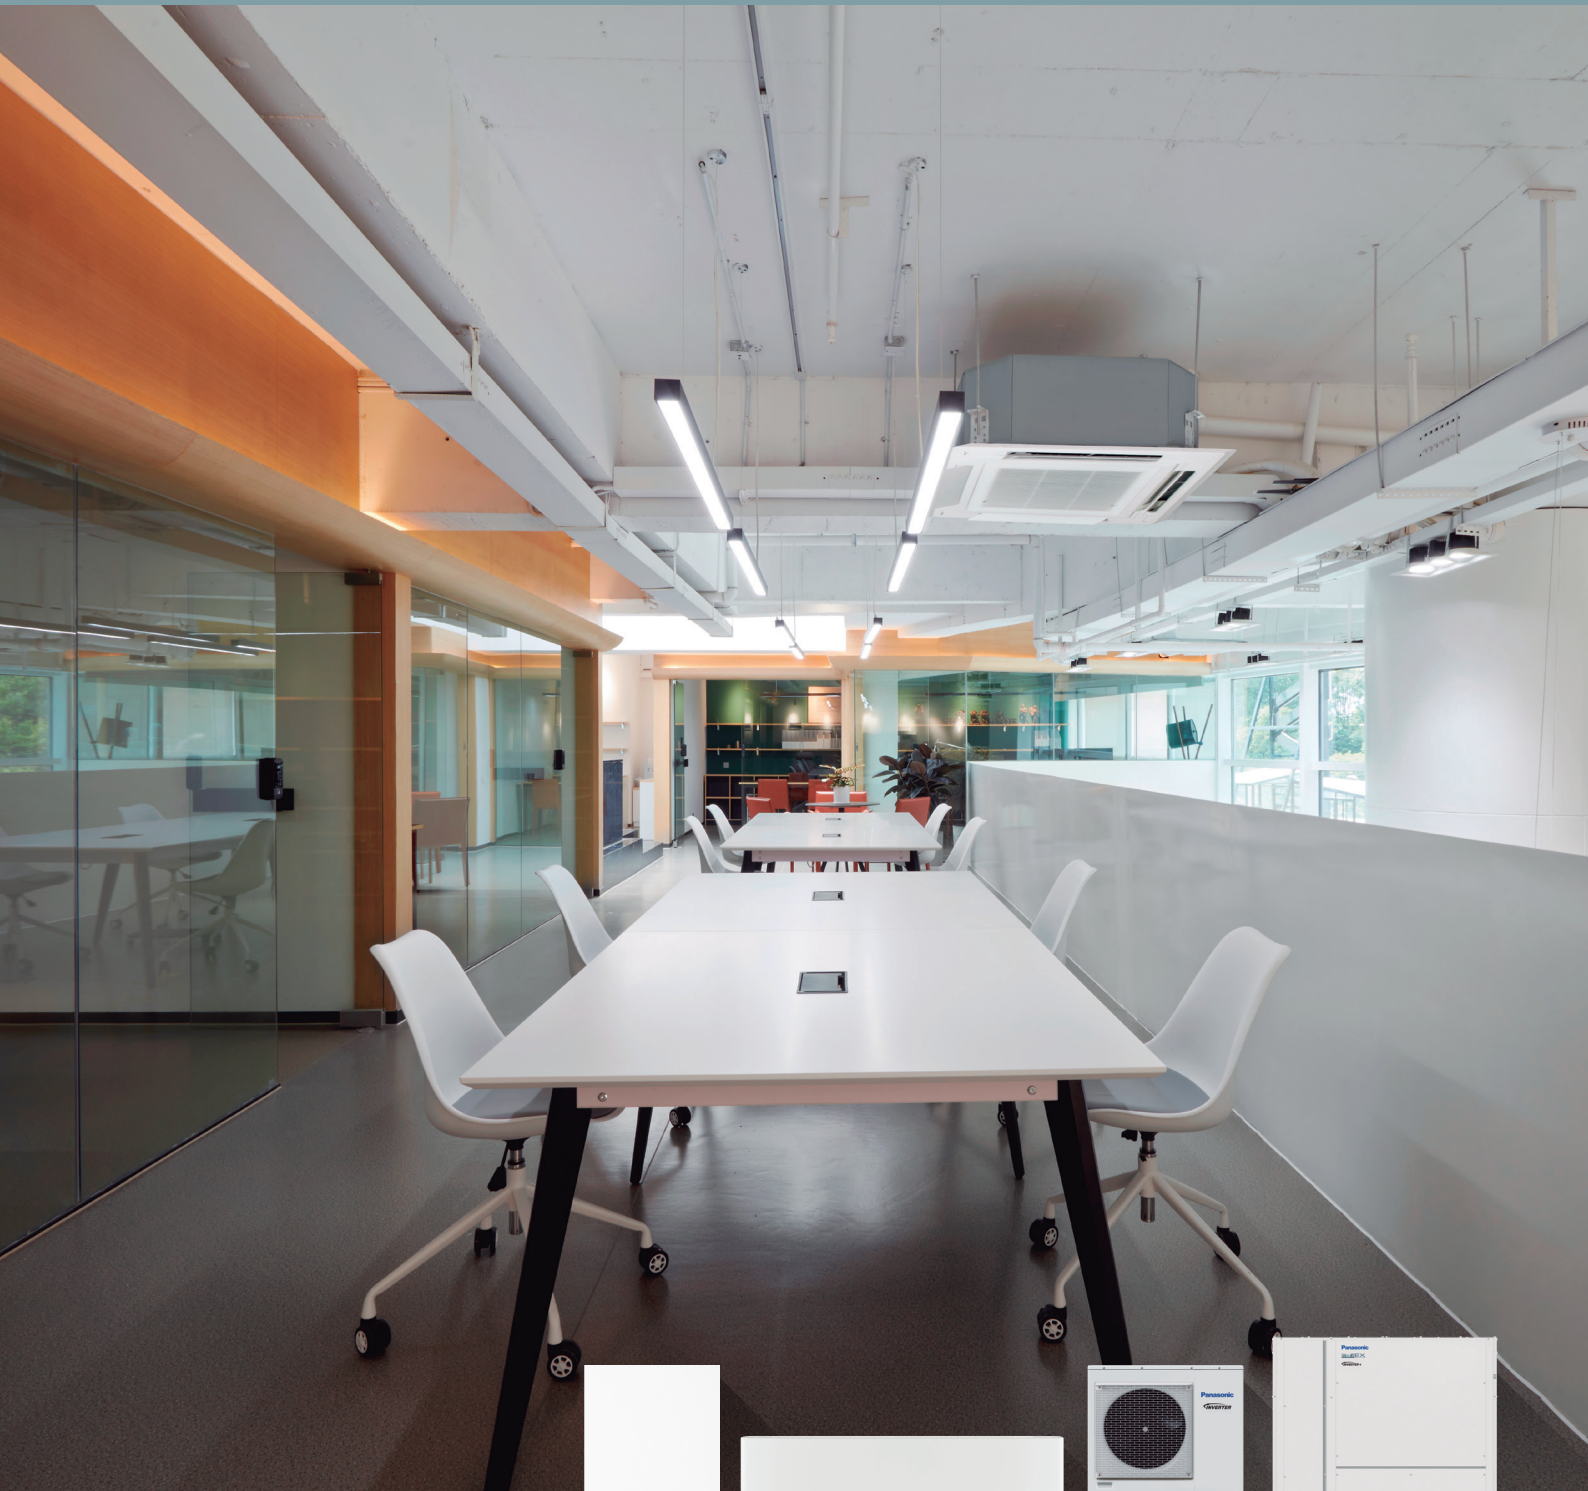

Energie Investeringsaftrek 2023 (EIA)	pag. 3
Panasonic ECOi Extreme VRF buitenunit	pag. 5
Panasonic RAC Singlesplit en Multisplit	pag. 6
Panasonic PACi assortiment - alle modellen	pag. 7
Energie Investeringsaftrek koelen/vriezen	pag. 8
Panasonic PACi luchtbehandelingskasten	pag. 9
Investeringssubsidie Duurzame Energie 2023 (ISDE)	pag. 12
Apparatenlijst Panasonic Aquarea warmtepompen	pag. 14

ENERGIE-INVESTERINGSAFTREK 2023 (EIA)

Hoe werkt de EIA?

Energie-investeringsaftrek (EIA)

EIA is een fiscale regeling die valt onder de verantwoordelijkheid van de ministers van Financiën en Economische Zaken en Klimaat (EZK).

De Belastingdienst en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), onderdeel van het ministerie van EZK, voeren deze regeling uit.

Wanneer kunt u profiteren van EIA?

U kunt profiteren van EIA als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

- ✓ U heeft een onderneming voor eigen rekening en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland.
- ✓ U investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en dat minimaal € 2.500 kost.

Hoe werkt EIA?

U meldt uw investering, per soort bedrijfsmiddel, digitaal via het eLoket van RVO. Meer informatie hierover staat in hoofdstuk 2. Let op dat u op tijd meldt. Als uw investering voor EIA in aanmerking komt, ontvangt u een verklaring.

Op deze verklaring staat het bedrag dat voor EIA in aanmerking komt.

Het totale bedrag aan energie-investeringen dat per onderneming voor EIA in aanmerking kan komen, is minimaal € 2.500 en maximaal € 136 miljoen per kalenderjaar. U mag 45,5% van het investeringsbedrag waarvoor u een EIA-verklaring hebt ontvangen van de fiscale winst aftrekken.

Rekenvoorbeeld

De fiscale winst in 2023 bedraagt € 500.000. De vennootschapsbelasting is 19% voor de eerste schijf tot en met € 200.000 en 25,8% boven € 200.000. U doet voor € 300.000 nieuwe energie-investeringen. EIA bedraagt 45,5% van € 300.000, dat is € 136.500.

De fiscale winst wordt nu € 363.500 (€ 500.000 - € 136.500). Zonder EIA betaalt u € 115.400 vennootschapsbelasting. Met EIA betaalt u slechts € 80.183 vennootschapsbelasting. Uw fiscale voordeel bedraagt € 35.217.

Het netto EIA-voordeel is 11,7% van de investeringskosten.

Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze subsidiebrochure en de daarin opgenomen gegevens, kan Panasonic Netherlands niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Deze gegevens kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Panasonic Netherlands aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de subsidiebrochure of (on)bereikbaarheid van de subsidiebrochure.

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Panasonic Netherlands geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Raadpleeg de RVO voor alle voorwaarden.

211104 Warmtepomp (luchtgerelateerd)

Bestemd voor het verwarmen van bedrijfsgebouwen of het collectief verwarmen van woningen, en bestaande uit:

- a) elektrisch gedreven lucht/water warmtepomp** met een vermogen van $\leq 70 \text{ kW}$ met een seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming $\text{SCOP} \geq 4,3$ ($\eta_{s,h} \geq 297\%$) voor de buitenunit bij nominaal thermisch vermogen en een stookseizoen 'A' = average, gemeten conform NEN-EN 14825:2018, (eventueel) restwarmteopslagvat, (eventueel) aansluiting op het afgiftenet11, (eventueel) afgiftenet, (eventueel) noodzakelijke aanpassing van de bestaande elektriciteitsaansluiting;
- b) elektrisch gedreven lucht/water en lucht warmtepomp** met een vermogen $> 70 \text{ kW}$ met een seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming $\text{SCOP} \geq 4,0$ ($\eta_{s,h} \geq 276\%$) voor de buitenunit, bij nominaal thermisch vermogen en een stookseizoen 'A' = average, gemeten conform NEN-EN 14825:2018, (eventueel) restwarmteopslagvat, (eventueel) aansluiting op het afgiftenet, (eventueel) afgiftenet, (eventueel) noodzakelijke aanpassing van de bestaande elektriciteitsaansluiting;
- c) elektrisch gedreven lucht/lucht warmtepomp (Airconditionersysteem)** met een nominaal thermisch verwarmingsvermogen van $\leq 12 \text{ kW}$ met een seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming $\text{SCOP} \geq 4,4$ ($\eta_{s,h} \geq 303\%$), bij nominaal thermisch vermogen en een stookseizoen 'A' = average, gemeten conform NEN-EN 14825:2018, (eventueel) noodzakelijke aanpassing van de bestaande elektriciteitsaansluiting;
- d) elektrisch gedreven lucht/lucht warmtepomp** met een nominaal thermisch vermogen $> 12 \text{ kW}$ met een seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming $\text{SCOP} \geq 4,0$ ($\eta_{s,h} \geq 276\%$) voor de buitenunit, bij nominaal thermisch vermogen en een stookseizoen 'A' = average, gemeten conform NEN-EN 14825:2018, (eventueel) noodzakelijke aanpassing van de bestaande elektriciteitsaansluiting;
- e) elektrisch gedreven lucht/water warmtepomp** anders dan onder sub a en b, met in de buitenlucht geplaatste collector zonder ventilator, voor directe warmteuitwisseling met de omgevingslucht, met een seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming $\text{SCOP} \geq 3,3$ ($\eta_{s,h} \geq 228\%$) voor het systeem, (eventueel) restwarmteopslagvat, (eventueel) aansluiting op het afgiftenet, (eventueel) afgiftenet, (eventueel) noodzakelijke aanpassing van de bestaande elektriciteitsaansluiting;
- f) elektrisch gedreven luchtgerelateerde warmtepomp** op basis van een halogeenvrij koudemiddel met een COP van $\geq 3,0$, (eventueel) systeem voor het onttrekken van warmte, (eventueel) aansluiting op het afgiftenet11, (eventueel) afgiftenet11, (eventueel) noodzakelijke aanpassing van de bestaande elektriciteitsaansluiting, (eventueel) restwarmteopslagvat. Het maximumbedrag dat voor de warmtepomp inclusief afgiftenet, genoemd bij a t/m d in aanmerking komt bedraagt € 1.200 per geïnstalleerde kWth van het nominaal thermisch vermogen van de buitenunit.

Het maximumbedrag dat voor de warmtepomp inclusief afgiftenet, genoemd bij a t/m d in aanmerking komt bedraagt € 1.200 per geïnstalleerde kWth van het nominaal thermisch vermogen van de buitenunit.

Het maximumbedrag dat voor de warmtepomp inclusief afgiftenet, genoemd bij e, in aanmerking komt bedraagt € 1.200 per geïnstalleerde kWth van het nominaal thermisch vermogen van het systeem.

Onder nominaal vermogen wordt verstaan, het thermisch vermogen waarop de SCOP is gebaseerd, waarbij het nominaal vermogen overeenkomt met Prated Pdesign.

Toelichting:

- ✓ Onder c worden warmtepompen bedoeld die onder de scope vallen van Lot 10 (EU verordening 813/2013).
- ✓ Onder d worden warmtepompen bedoeld die vallen onder de scope van Lot 21 (EU verordening 2016/2281).
- ✓ Een installatie die altijd geregeld wordt op de koelvraag of dient als luchtontvochtiger wordt niet als warmtepomp beoordeeld. Het kan dan wel een koelinstallatie zijn. Zie code 220212.
- ✓ Warmtepompsystemen waarbij ruimteverwarming en tapwater zijn gecombineerd, moeten voldoen aan de omschrijving van code 211103 of 211104.
- ✓ Luchtkanalen komen niet in aanmerking.
- ✓ Warmtepompen die zijn geplaatst in woningen komen niet in aanmerking. Indien een centraal (buiten de woning) opgestelde lucht/water warmtepomp wordt gebruikt voor verwarming van meer dan één woning of andere gebouwen, komt de warmtepomp wel in aanmerking.
- ✓ Het afgiftenet in woningen komt niet in aanmerking.
- ✓ Sub e betreft een binnen opgestelde warmtepomp. Elektrisch gedreven lucht/water warmtepompen (buitenunits) waarbij de SCOP bepaald dient te zijn conform NEN-EN 14825:2018, dienen onder code 211104 sub a of sub b gemeld te worden.
- ✓ Voorbeelden van halogeenvrije koudemiddelen zijn CO₂, NH₃, ethaan, propeen, isobutaan of propaan.

Panasonic ECOi Mini LZ serie

Model	Nominale verwarmingsvermogen	SCOP*	EIA	Maximale bedrag
U-4LZ2E5	12,5	5,05	Voldoet	€ 15.000
U-4LZ2E8	12,5	5,05	Voldoet	€ 15.000
U-5LZ2E5	16,0	4,61	Voldoet	€ 19.200
U-5LZ2E8	16,0	4,61	Voldoet	€ 19.200
U-6LZ2E5	16,5	4,59	Voldoet	€ 19.800
U-6LZ2E8	16,5	4,59	Voldoet	€ 19.800
U-8LZ1E8	25,0	4,59	Voldoet	€ 30.000
U-10LZ1E8	28,0	4,60	Voldoet	€ 33.600

2-pijps Panasonic ECOi EXTREME ME2 series

Model	Nominale verwarmingsvermogen	SCOP*	EIA	Maximale bedrag
U-8ME2E8	25,0	4,85	Voldoet	€ 30.000
U-10ME2E8	31,5	4,32	Voldoet	€ 37.800
U-12ME2E8	37,5	4,78	Voldoet	€ 45.000
U-14ME2E8	45,0	4,33	Voldoet	€ 54.000
U-16ME2E8	50,0	4,09	Voldoet	€ 60.000
U-18ME2E8	56,0	4,34	Voldoet	€ 67.200
U-20ME2E8	63,0	4,13	Voldoet	€ 75.600

PANASONIC ECOi EXTREME VRF BUITENUNIT**Panasonic MINI ECOi LE series**

Model	Nominale verwarmingsvermogen	SCOP*	EIA	Maximale bedrag
U-4LE2E5	12,5	4,87	Voldoet	€ 15.000
U-4LE2E8	12,5	4,87	Voldoet	€ 15.000
U-5LE2E5	16,0	4,40	Voldoet	€ 19.200
U-5LE2E8	16,0	4,40	Voldoet	€ 19.200
U-6LE2E5	16,5	4,24	Voldoet	€ 19.800
U-6LE2E8	16,5	4,24	Voldoet	€ 19.800
U-8LE1E8	25,0	4,24	Voldoet	€ 30.000
U-10LE1E8	28,0	4,31	Voldoet	€ 33.600

3-pijps Panasonic ECOi MF3 series

Model	Nominale verwarmingsvermogen	SCOP*	EIA	Maximale bedrag
U-8MF3E8	25,0	4,85	Voldoet	€ 30.000
U-10MF3E8	31,5	4,25	Voldoet	€ 37.800
U-12MF3E8	37,5	4,27	Voldoet	€ 45.000
U-14MF3E8	45,0	4,13	Voldoet	€ 54.000
U-16MF3E8	50,0	3,81	Voldoet	€ 60.000

* SCOP is bepaald op basis van de EN14825

PANASONIC RAC SINGLESPLIT EN MULTISPLIT

Panasonic Etherea

Model	Verwarmings- capaciteit	Conf. EIA 211104 c	SCOP	EIA
KIT-Z20-ZKE/ KIT-XZ20-ZKE-H	2,4	✓	4,8	Voldoet
KIT-Z25-ZKE/ KIT-XZ25-ZKE-H	2,6	✓	5,2	Voldoet
KIT-Z35-ZKE/ KIT-XZ35-ZKE-H	2,9	✓	5,2	Voldoet
KIT-Z42-ZKE	3,6		4,3	-
KIT-Z50-ZKE	4,2	✓	4,8	Voldoet
KIT-Z71-ZKE	5,5		4,3	-

Panasonic TZ Wandmodel

Model	Verwarmings- capaciteit	Conf. EIA 211104 c	SCOP	EIA
KIT-TZ20-ZKE	2,1	✓	4,6	Voldoet
KIT-TZ25-ZKE	2,4	✓	4,6	Voldoet
KIT-TZ35-ZKE	2,8	✓	4,6	Voldoet
KIT-TZ42-ZKE	3,6		4,1	-
KIT-TZ50-ZKE	4,0	✓	4,5	Voldoet
KIT-TZ60-ZKE	4,4		4,3	-
KIT-TZ71-ZKE	5,5		4,1	-

Panasonic BZ Wandmodel

Model	Verwarmings- capaciteit	Conf. EIA 211104 c	SCOP	EIA
KIT-BZ25-ZKE	1,9		4,3	-
KIT-BZ35-ZKE	2,4		4,2	-
KIT-BZ50-ZKE	4,0		4,2	-
KIT-BZ60-ZKE	4,4		4,1	-

Panasonic Vloermodel

Model	Verwarmings- capaciteit	Conf. EIA 211104 c	SCOP	EIA
KIT-Z25-UFE	2,7	✓	4,6	Voldoet
KIT-Z35-UFE	3,2	✓	4,6	Voldoet
KIT-Z50-UFE	4,4		4,3	-

Panasonic Kanaalmodel

Model	Verwarmings- capaciteit	Conf. EIA 211104 c	SCOP	EIA
KIT-Z25-UD3	2,6		4,2	-
KIT-Z35-UD3	2,8		4,1	-
KIT-Z50-UD3	4,0		4,1	-
KIT-Z60-UD3	4,6		4,1	-

Panasonic Multisplitsysteem

Model	Verwarmings- capaciteit	Conf. EIA 211104 c	SCOP*	EIA
CU-2Z35TBE	3,2	✓	4,6	Voldoet
CU-2Z41TBE	3,5	✓	4,6	Voldoet
CU-2Z50TBE	4,2	✓	4,6	Voldoet
CU-3Z52TBE	5,0		4,2	-
CU-3Z68TBE	5,2		4,2	-
CU-4Z68TBE	5,8		4,2	-
CU-4Z80TBE	6,8	✓	4,7	Voldoet
CU-5Z90TBE	8,5	✓	4,68	Voldoet

* SCOP alleen buitendeel. Het kan zijn dat RVO de combinatie van binnen- en buitendelen beoordeelt. We raden aan om gebruik te maken van de multi-split-selectietool om te controleren wat dan de impact is van de SCOP.
https://www.aircon.panasonic.eu/NL_nl/ranges/domestic/multi-split-selector/

PANASONIC PACI ASSORTIMENT – ALLE MODELLEN

Panasonic YKEA

Model	Verwarmings- capaciteit	Conf. EIA 211104 c	SCOP	EIA
KIT-Z25-YKEA	2,7	✓	4,6	Voldoet
KIT-Z35-YKEA	3,2	✓	4,6	Voldoet
KIT-Z42-YKEA	3,6	✓	4,5	Voldoet
KIT-Z50-YKEA	4,2	✓	4,6	Voldoet
KIT-Z71-YKEA	5,5		4,1	-

Panasonic Wandmodel Elite

Model	Verwarmings- capaciteit	Conf. EIA 211104 c	Conf. EIA 211104 d	SCOP	EIA
KIT-36PK3ZH5	3,6	✓		4,9	Voldoet
KIT-50PK3ZH5	5,0	✓		4,7	Voldoet
KIT-60PK3ZH5	6,1	✓		4,8	Voldoet
KIT-71PK3ZH45	5,2	✓		4,7	Voldoet
KIT-71PK3ZH48	5,2	✓		4,7	Voldoet
KIT-100PK3ZH48	8,0			3,9	-

Panasonic 60x60 Cassette Elite

Model	Verwarmings- capaciteit	Conf. EIA 211104 c	Conf. EIA 211104 d	SCOP	EIA
KIT-36PY3ZH5	3,6	✓		4,7	Voldoet
KIT-50PY3ZH5	4,5	✓		4,6	Voldoet
KIT-60PY3ZH5	4,6			4,3	-

Panasonic Twin Triple Double twin – PACi Elite outdoor units – PACi NX Standard outdoor units

Model	Verwarmings- capaciteit	Conf. EIA 211104 c	Conf. EIA 211104 d
U-100PZ3E8	10,0	x	
U-125PZ3E8	12,5		x
U-140PZ3E8	14,0		x

* Afhankelijk van de combinatie met binnen- en buitendelen wordt de SCOP bepaald.

Hierop wordt de subsidie gebaseerd.

Panasonic Twin Triple Double twin – PACi Elite outdoor units

Model	Verwarmings- capaciteit	Conf. EIA 211104 c	Conf. EIA 211104 d
U-71PZH4E5	8,0	x	
U-71PZH4E8	8,0	x	
U-100PZH4E8	11,2	x	
U-125PZH4E8	14,0		x
U-140PZH4E8	16,0		x
U-200PZH2E8	22,4		x
U-250PZH2E8	28,0		x

* Afhankelijk van de combinatie met binnen- en buitendelen wordt de SCOP bepaald.

Hierop wordt de subsidie gebaseerd.

Panasonic Wandmodel Standard

Model	Verwarmings- capaciteit	Conf. EIA 211104 c	Conf. EIA 211104 d	SCOP	EIA
KIT-36PK3Z5	2,8	✓		4,5	Voldoet
KIT-50PK3Z5	4,0	✓		4,4	Voldoet
KIT-60PK3Z5	4,6	✓		4,7	Voldoet
KIT-71PK3Z5	5,2	✓		4,4	Voldoet
KIT-100PK3Z8	9,0			3,9	-

Panasonic 60x60 Cassette Standard

Model	Verwarmings- capaciteit	Conf. EIA 211104 c	Conf. EIA 211104 d	SCOP	EIA
KIT-25PY3Z5	2,8	✓		4,6	Voldoet
KIT-36PY3Z5	2,8			4,3	-
KIT-50PY3Z5	4,0	✓		4,4	Voldoet
KIT-60PY3Z5	4,6			4,2	-

PANASONIC PACI ASSORTIMENT – ALLE MODELLEN

Panasonic 90x90 Cassette Elite

Model	Verwarmings- capaciteit	Conf. EIA 211104 c	Conf. EIA 211104 d	SCOP	EIA
KIT-36PU3ZH5	2,8	✓		5,1	Voldoet
KIT-50PU3ZH5	4,5	✓		4,9	Voldoet
KIT-60PU3ZH5	4,7	✓		4,8	Voldoet
KIT-71PU3ZH45	5,2	✓		4,8	Voldoet
KIT-71PU3ZH48	5,2	✓		4,8	Voldoet
KIT-125PU3ZH45	8,0	✓		4,9	Voldoet
KIT-140PU3ZH45	9,5		✓	4,7	Voldoet
KIT-140PU3ZH48	10,6		✓	4,6	Voldoet

Panasonic 90x90 Cassette Standard

Model	Verwarmings- capaciteit	Conf. EIA 211104 c	Conf. EIA 211104 d	SCOP	EIA
KIT-36PU3Z5	2,8	✓		4,8	Voldoet
KIT-50PU3Z5	4,0	✓		4,7	Voldoet
KIT-60PU3Z5	4,6	✓		4,9	Voldoet
KIT-71PU3Z5	5,2	✓		4,6	Voldoet
KIT-100PU3Z8	10,0	✓		4,4	Voldoet
KIT-125PU3Z8	12,5			3,9	-
KIT-140PU3Z8	14,0			3,8	-

Panasonic Plafond onderbouw Elite

Model	Verwarmings- capaciteit	Conf. EIA 211104 c	Conf. EIA 211104 d	SCOP	EIA
KIT-36PT3ZH5	3,1	✓		4,9	Voldoet
KIT-50PT3ZH5	4,0	✓		4,8	Voldoet
KIT-60PT3ZH5	4,6	✓		4,8	Voldoet
KIT-71PT3ZH45	4,7	✓		4,7	Voldoet
KIT-100PT3ZH48	4,7	✓		4,7	Voldoet
KIT-100PT3ZH48	7,8	✓		4,7	Voldoet
KIT-125PT3ZH48	9,5		✓	4,5	Voldoet
KIT-140PT3ZH48	10,2		✓	4,5	Voldoet

Panasonic Plafond onderbouw Standard

Model	Verwarmings- capaciteit	Conf. EIA 211104 c	Conf. EIA 211104 d	SCOP	EIA
KIT-36PT3Z5	2,8	✓		4,4	Voldoet
KIT-50PT3Z5	4,0			4,1	-
KIT-60PT3Z5	4,6	✓		4,6	Voldoet
KIT-71PT3Z5	4,7			4,3	-
KIT-100PT3Z8	10,0			4,2	-
KIT-125PT3Z8	12,5		✓	3,7	-
KIT-140PT3Z8	13,6			3,6	-

PANASONIC PACI ASSORTIMENT – ALLE MODELLEN

Panasonic Kanaalmodel Elite

Model	Verwarmings- capaciteit	Conf. EIA 211104 c	Conf. EIA 211104 d	SCOP	EIA
KIT-36PF3ZH5	3,6	✓		4,5	Voldoet
KIT-50PF3ZH5	4,0			4,2	-
KIT-60PF3ZH5	4,7	✓		4,4	Voldoet
KIT-71PF3ZH45	4,7	✓		4,7	Voldoet
KIT-71PF3ZH48	4,7	✓		4,7	Voldoet
KIT-100PF3ZH48	7,8	✓		4,3	Voldoet
KIT-125PF3ZH48	9,3		✓	4,1	Voldoet
KIT-140PF3ZH48	9,5		✓	4,1	Voldoet
U-200PZH2E8	19,5		✓	4,7	Voldoet
U-250PZH2E8	23,2		✓	4,5	Voldoet

Panasonic Kanaalmodel Standard

Model	Verwarmings- capaciteit	Conf. EIA 211104 c	Conf. EIA 211104 d	SCOP	EIA
KIT-36PF3Z5	2,4			4,0	-
KIT-50PF3Z5	3,8			4,0	-
KIT-60PF3Z5	4,4	✓		4,4	Voldoet
KIT-71PF3Z5	4,7			4,1	-
KIT-100PF3Z8	7,8			3,9	-
KIT-125PF3Z8	12,5			3,6	-
KIT-140PF3Z8	14,0			3,5	-

PANASONIC PACI LUCHTBEHANDELINGSKASTEN

Panasonic Elite series R32

Model	Verwarmings- capaciteit	Conf. EIA 211104 c	Conf. EIA 211104 d	SCOP	EIA
U-36PZH3E5	4,0	✓		5,1	Voldoet
U-50PZH3E5	5,6	✓		4,9	Voldoet
U-60PZH3E5	7,0	✓		4,8	Voldoet
U-71PZH3E5	8,0	✓		4,8	Voldoet
U-71PZH3E8	8,0	✓		4,8	Voldoet
U-100PZH3E8	11,2	✓		4,9	Voldoet
U-125PZH3E8	14,0		✓	4,8	Voldoet
U-140PZH3E8	16,0		✓	4,7	Voldoet
U-200PZH3E8	22,4		✓	4,7	Voldoet
U-250PZH3E8	25,0		✓	4,5	Voldoet

Panasonic Standard series R32

Model	Verwarmings- capaciteit	Conf. EIA 211104 c	Conf. EIA 211104 d	SCOP	EIA
U-36PZ3E5	4,0	✓		4,9	Voldoet
U-50PZ3E5	5,6	✓		4,7	Voldoet
U-60PZ3E5A	6,0	✓		4,7	Voldoet
U-71PZ3E5A	7,1	✓		4,7	Voldoet
U-100PZ3E8	10,0	✓		4,4	Voldoet
U-125PZ3E8	12,5		✓	4,1	Voldoet
U-140PZ3E8	14,0			3,9	-

ENERGIE INVESTERINGSAFTREK KOELEN/VRIEZEN

220212 Energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie

Bestemd voor: het koelen en/of vriezen van ruimten of processen tot maximaal + 16 °C, en bestaande uit:

a. een subkritische koel- en/of vriesinstallatie met een koelvermogen < 100 kW en op basis van een halogeenvrij koudemiddel, met:

- ✓ ten minste één frequentiegeïregelde of elektronisch toerengeregelde compressor;
- ✓ een luchtgekoelde, watergekoelde of verdampingscondensor, ontworpen op maximaal 10 K temperatuurverschil tussen condensatietemperatuur en omgevingstemperatuur, met een specifiek opgenomen vermogen van de condensor van maximaal 21 W per kW condensorvermogen;
- ✓ een weersafhankelijke regeling van de condensatiedruk tot + 13 °C buitenluchttemperatuur;
- ✓ een elektronische expansieregeling (bij een direct expansiesysteem);
- ✓ verdamper, exclusief koeltunnel;
- ✓ (eventueel) warmteterugwinningssysteem;
- ✓ (eventueel) adiabatische voorkoelblokken (pads) bij een luchtgekoelde condensor;
- ✓ (eventueel) het koudenet met CO₂ of NH₃ als koudedragers.

b. een subkritische koel- en/of vriesinstallatie met een koelvermogen ≥ 100 kW en op basis van een halogeenvrij koudemiddel, met:

- ✓ ten minste één frequentiegeïregelde of elektronisch toerengeregelde compressor;
- ✓ een luchtgekoelde, watergekoelde of verdampingscondensor, ontworpen op maximaal 10 K temperatuurverschil tussen condensatietemperatuur en omgevingstemperatuur, met een specifiek opgenomen vermogen van de condensor van maximaal 21 W per kW condensorvermogen;
- ✓ een weersafhankelijke regeling van de condensatiedruk tot + 13 °C buitenluchttemperatuur;
- ✓ een elektronische expansieregeling (bij een direct expansiesysteem);
- ✓ verdamper, exclusief koeltunnel;
- ✓ warmteterugwinningssysteem;
- ✓ (eventueel) adiabatische voorkoelblokken (pads) bij een luchtgekoelde condensor;
- ✓ (eventueel) het koudenet met CO₂ of NH₃ als koudedragers.

Het specifiek opgenomen vermogen van de condensor is de som van het totaal opgenomen vermogen van de ventilatoren en/of pompen, gedeeld door het condensorvermogen bij een temperatuurverschil van 10 K tussen condensatietemperatuur en omgevingstemperatuur.

De omgevingstemperatuur is bij de luchtgekoelde condensor een drogeboltemperatuur van + 30 °C met een relatieve vochtigheid van 50%, bij de verdampingscondensor is dat een natteboltemperatuur van + 22 °C.

Indien niet met de buitenlucht wordt gekoeld is de omgevingstemperatuur de (oppervlakte)-wateraanvoertemperatuur.

Het maximale temperatuurverschil van 10 K tussen condensatie- en omgevings-temperatuur geldt voor een buitenluchttemperatuur van + 13 °C en hoger.

Een koel- en/of vriesinstallatie waarbij in het samenstel van voorzieningen een halogeenvrij koudemiddel wordt toegepast, komt niet in aanmerking voor Energie-investeringsaftrek. Onder samenstel van voorzieningen wordt verstaan alle aanwezige middelen die onderling met elkaar verbonden zijn voor het koelen en/of vriezen van ruimten of processen.

Het maximum investeringsbedrag voor de koel- en/of vriesinstallatie, dat voor Energie-investeringsaftrek in aanmerking komt, bedraagt € 1.500 per geïnstalleerde kW van het koel- of vriesvermogen van de compressoren bij bovengenoemde condities.

Toelichting:

- Bij een subkritische koel- en/of vriesinstallatie verlaat het koudemiddel de (koel)compressor bij een druk, die onder het kritieke punt ligt. Transkritische CO₂ koel- en/of vriesinstallaties worden veel toegepast bij supermarkten, en moeten voldoen aan de omschrijving van code 220223.
- Een stekkerklaar koel- en/of vriesmeubel wordt niet beschouwd als koel- en/of vriesinstallatie.
- Met adiabatische voorkoelblokken (pads) worden geen sproei- en nevelinstallatie bedoeld waarbij sprake is van water- of druppelverlies naar de omgeving en vorming van aerosolen

220233 Transkritische CO₂ koel- en/of vriesinstallatie

Bestemd voor: het koelen en/of vriezen van ruimten of processen tot maximaal + 16 °C, en bestaande uit:

a. een koel- en/of vriesinstallatie met uitsluitend CO₂ als koudemiddel, voor toepassing in supermarkten, met:

- ✓ ten minste één frequentiegeïregelde of elektronisch toerengeregelde compressor;
- ✓ ten minste één parallelcompressor;
- ✓ een lucht- of watergekoelde gaskoeler, ontworpen op maximaal 2 K temperatuurverschil tussen
- ✓ gaskoelertredetemperatuur en omgevingstemperatuur bij een persdruk van 84 bar(a), met een specifiek opgenomen vermogen van de gaskoeler van maximaal 14 W per kW gaskoelervermogen;
- ✓ een weersafhankelijke regeling van de condensatiedruk tot + 13 °C buitenluchttemperatuur;
- ✓ een elektronische expansieregeling;
- ✓ verdamper, exclusief koel- en/of vriestunnel en koel- en/of vriescellen;
- ✓ warmteterugwinningssysteem;
- ✓ (eventueel) adiabatische voorkoelblokken (pads) bij een luchtgekoelde gaskoeler;
- ✓ (eventueel) de aangesloten koel- en/of vriesmeubelen;

b. een koel- en/of vriesinstallatie met uitsluitend CO₂ als koudemiddel en een koelvermogen < 100 kW, voor toepassingen anders dan in supermarkten, met:

- ✓ ten minste één frequentiegeïregelde of elektronisch toerengeregelde compressor;
- ✓ een lucht- of watergekoelde gaskoeler, ontworpen op maximaal 2 K temperatuurverschil tussen gaskoelertredetemperatuur en omgevingstemperatuur bij een persdruk van 84 bar(a), met een specifiek opgenomen vermogen van de gaskoeler van maximaal 14 W per kW gaskoelervermogen;
- ✓ een weersafhankelijke regeling van de condensatiedruk tot + 13 °C buitenluchttemperatuur;
- ✓ een elektronische expansieregeling;
- ✓ verdamper, exclusief koel- en/of vriestunnel en koel- en/of vriescellen;
- ✓ (eventueel) warmteterugwinningssysteem;
- ✓ (eventueel) adiabatische voorkoelblokken (pads) bij een luchtgekoelde gaskoeler;
- ✓ (eventueel) de aangesloten koel- en/of vriesmeubelen;

c. een koel- en/of vriesinstallatie met uitsluitend CO₂ als koudemiddel en een koelvermogen ≥ 100 kW, voor toepassingen anders dan in supermarkten, met:

- ✓ ten minste één frequentiegeïregelde of elektronisch toerengeregelde compressor;
- ✓ een lucht- of watergekoelde gaskoeler, ontworpen op maximaal 2 K temperatuurverschil tussen gaskoelertredetemperatuur en omgevingstemperatuur bij een persdruk van 84 bar(a), met een specifiek opgenomen vermogen van de gaskoeler van maximaal 14 W per kW gaskoelervermogen;
- ✓ een weersafhankelijke regeling van de condensatiedruk tot + 13 °C buitenluchttemperatuur;
- ✓ een elektronische expansieregeling;
- ✓ verdamper, exclusief koel- en/of vriestunnel en koel- en/of vriescellen;
- ✓ warmteterugwinningssysteem;
- ✓ (eventueel) adiabatische voorkoelblokken (pads) bij een luchtgekoelde gaskoeler;
- ✓ (eventueel) de aangesloten koel- en/of vriesmeubelen.

Toelichting:

- Een subkritische koel- en/of vriesinstallatie moet voldoen aan de omschrijving van code 220212.
- Met adiabatische voorkoelblokken (pads) worden geen sproei- en nevelinstallatie bedoeld waarbij sprake is van water-of druppelverlies naar de omgeving en vorming van aerosolen.

PANASONIC COLD CHAIN KOELOPLOSSINGEN

Cold Chain

Model	Koelcapaciteit bij -35°C [kW]	Koelcapaciteit bij -10°C [kW]
OCU-CR200VF5A	1,8	3,7
OCU-CR400VF8	-	7,1
OCU-CR400VF8A	3,8	7,7
OCU-CR1000VF8	-	14,0
OCU-CR1000VF8A	8,0	15,1

INVESTERINGSSUBSIDIE DUURZAME ENERGIE 2023 (ISDE)

Per 1 januari 2023 zijn de subsidiebedragen van isolatiemaatregelen en warmtepompen verhoogd. Ook zijn per 2023 de voorwaarden voor de minimale m² ruimer. De isolatiemaatregelen gelden alleen voor woningeigenaren.

De huidige ISDE (deze biedt een tegemoetkoming bij de aankoop van warmtepompen) is weer uitgebreid. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het systeem. Jaarlijks komt er een nieuw budget beschikbaar.

Subsidie voor warmtepompen is omhoog gegaan van 20 naar 30 procent. Vanaf 2023 zal gedurende drie jaar de ISDE-subsidie voor warmtepompen 30 procent van de gemiddelde totale investeringskosten bedragen. Dat was 20 procent. In een brief van demissionaire kabinet aan de Tweede Kamer van 28 oktober 2021 staat dat de subsidieverhoging alleen voor 'hybride warmtepompen' geldt. Maar dat is nu veranderd in 'alle warmtepompen', dus ook zonder de combinatie met een CV-ketel.

Wilt u weten wat dit voor u betekent? Kijk dan op: www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde



Voorwaarden ISDE particuliere gebruikers

Bent u eigenaar van een koopwoning? En is dit uw hoofdverblijf? Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunt u subsidie aanvragen voor een (hybride) warmtepomp.

U ontvangt minimaal € 500 subsidie voor een warmtepomp, afhankelijk van het type warmtepomp dat u kiest.

Wilt u weten of u aan de voorwaarden voldoet om subsidie te krijgen?

U leest hier de voorwaarden:

- De warmtepomp is een nieuw product en is dus geen tweedehands of gebruikt product.
- De warmtepomp heeft maximaal een thermisch vermogen van 400 kW. Voor geschakelde installaties geldt een gezamenlijk maximum van een thermisch vermogen van 500 kW.
- U vraagt subsidie aan voor een warmtepomp voor ruimteverwarming of tapwaterverwarming. U krijgt geen subsidie voor een warmtepompdroger.
- U laat de warmtepomp installeren in een woning met een bouwjaar voor 1 januari 2019. Of u kunt aantonen dat de omgevingsvergunning van het bouwwerk voor 1 juli 2018 is aangevraagd.
- U laat de warmtepomp installeren, daarna dient u de subsidieaanvraag in.
- De installatie is gedaan door een bouwinstallatiebedrijf. De installatie mag u niet zelf doen.
- U bent in het bezit van een factuur en betaalbewijs van de aanschaf en installatie van uw warmtepomp.
- U vraagt binnen 24 maanden na de installatie van de warmtepomp de subsidie aan.

Voorwaarden ISDE zakelijke gebruikers

Bent u een zakelijke gebruiker? Dan kunt u met de investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) uw gebouw of uw te verhuren woning verduurzamen met een (hybride) warmtepomp.

Dit zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie:

- U vraagt eerst subsidie aan, voordat u een koopovereenkomst sluit met de leverancier van de warmtepomp.
- De warmtepomp is een nieuw product en is dus geen tweedehands of gebruikt product.
- U laat de warmtepomp installeren in een gebouw/woning met een bouwjaar van voor 1 januari 2019. Of u kunt aantonen dat de omgevingsvergunning van het bouwwerk voor 1 juli 2018 is aangevraagd.
- U vraagt eerst subsidie aan, voordat u een koopovereenkomst sluit met de leverancier van de warmtepomp.
- De warmtepomp is geïnstalleerd door een bouwinstallatiebedrijf. De installatie mag u niet zelf doen.
- U neemt de warmtepomp in gebruik binnen 24 maanden nadat u de beslissing over de subsidieaanvraag heeft ontvangen.
- U heeft geen recht op subsidie als er al eerder subsidie is verstrekt voor de warmtepomp. Ook heeft u geen recht op subsidie als u hiervoor fiscaal voordeel krijgt binnen de Energie-investeringsaftrek (EIA).

APPARATENLIJST PANASONIC AQUAREA WARMTEPOMPEN

Kit naam	Buitenunit	Binnenunit	Meldcode	Subsidiebedrag
All-in-one High Performance J Generatie				
KIT-ADC03J3E5	WH-UD03JE5	WH-ADC0309J3E5	KA15498	€ 2.550
KIT-ADC03J3E5B	WH-UD03JE5	WH-ADC0309J3E5B	KA15501	€ 2.550
KIT-ADC05J3E5	WH-UD05JE5	WH-ADC0309J3E5	KA16005	€ 2.700
KIT-ADC05J3E5B	WH-UD05JE5	WH-ADC0309J3E5B	KA16006	€ 2.700
KIT-ADC05J3E5C	WH-UD05JE5	WH-ADC0309J3E5C	KA19832	€ 2.700
KIT-ADC07J3E5	WH-UD07JE5	WH-ADC0309J3E5	KA15499	€ 2.850
KIT-ADC07J3E5B	WH-UD07JE5	WH-ADC0309J3E5B	KA15502	€ 2.850
KIT-ADC07J3E5C	WH-UD07JE5	WH-ADC0309J3E5C	KA19833	€ 2.850
KIT-ADC09J3E5	WH-UD09JE5	WH-ADC0309J3E5	KA15500	€ 3.000
KIT-ADC09J3E5B	WH-UD09JE5	WH-ADC0309J3E5B	KA15503	€ 3.000
KIT-ADC09J3E5C	WH-UD09JE5-1	WH-ADC0309J3E5C	KA19834	€ 3.000
All-in-one T-CAP				
KIT-AXC09H9E8	WH-UX09HE8	WH-ADC0916H9E8	KA10265	€ 3.300
KIT-AXC12H9E8	WH-UX12HE8	WH-ADC0916H9E8	KA10266	€ 3.750
KIT-AXC16H9E8	WH-UX16HE8	WH-ADC0916H9E8	KA10267	€ 4.350
All-in-one T-CAP Quiet				
KIT-AQC09H9E8	WH-UQ09HE8	WH-ADC0916H9E8	KA13514	€ 3.300
KIT-AQC12H9E8	WH-UQ12HE8	WH-ADC0916H9E8	KA13515	€ 3.750
KIT-AQC16H9E8	WH-UQ16HE8	WH-ADC0916H9E8	KA13516	€ 4.350

APPARATENLIJST PANASONIC AQUAREA WARMTEPOMPEN

Kit naam	Buitenunit	Binnenunit	Meldcode	Subsidiebedrag
All-in-one K Generatie				
KIT-ADC03K3E5	WH-UDZ03KE5	WH-ADC0309K3E5	KA24602	€ 2.550
KIT-ADC05K3E5	WH-UDZ05KE5	WH-ADC0309K3E5	KA24603	€ 2.700
KIT-ADC07K3E5	WH-UDZ07KE5	WH-ADC0309K3E5	KA24604	€ 3.000
KIT-ADC09K3E5	WH-UDZ09KE5	WH-ADC0309K3E5	KA24605	€ 3.000
KIT-ADC03K3E5B	WH-UDZ03KE5	WH-ADC0309K3E5B	KA24606	€ 2.550
KIT-ADC05K3E5B	WH-UDZ05KE5	WH-ADC0309K3E5B	KA24607	€ 2.700
KIT-ADC07K3E5B	WH-UDZ07KE5	WH-ADC0309K3E5B	KA24608	€ 3.000
KIT-ADC09K3E5B	WH-UDZ09KE5	WH-ADC0309K3E5B	KA24609	€ 3.000
All-in-one L Generatie				
KIT-ADC05L3E5	WH-WDG05LE5	WH-ADC0509L3E5	KA24610	€ 2.700
KIT-ADC07L3E5	WH-WDG07LE5	WH-ADC0509L3E5	KA24611	€ 3.000
KIT-ADC09L3E5	WH-WDG09LE5	WH-ADC0509L3E5	KA24612	€ 3.300
KIT-ADC05L3E5B	WH-WDG05LE5	WH-ADC0509L3E5B	KA24613	€ 2.700
KIT-ADC07L3E5B	WH-WDG07LE5	WH-ADC0509L3E5B	KA24614	€ 3.000
KIT-ADC09L3E5B	WH-WDG09LE5	WH-ADC0509L3E5B	KA24615	€ 3.300

APPARATENLIJST PANASONIC AQUAREA WARMTEPOMPEN

Kit naam	Buitenunit	Binnenunit	Meldcode	Subsidiebedrag
Bi-bloc High Performance J Generatie				
KIT-WC03J3E5	WH-UD03JE5	WH-SDC0305J3E5	KA16641	€ 2.400
KIT-WC05J3E5	WH-UD05JE5	WH-SDC0305J3E5	KA16642	€ 2.550
KIT-WC07J3E5	WH-UD07JE5	WH-SDC0709J3E5	KA16643	€ 2.850
KIT-WC09J3E5	WH-UD09JE5	WH-SDC0709J3E5	KA16644	€ 2.850
Bi-bloc T-CAP				
KIT-WXC09H3E8	WH-UX09HE8	WH-SXC09H3E8	KA08302	€ 3.300
KIT-WXC12H9E8	WH-UX12HE8	WH-SXC12H9E8	KA08303	€ 3.750
KIT-WXC16H9E8	WH-UX16HE8	WH-SXC16H9E8	KA08304	€ 4.350
Bi-bloc T-CAP Quiet				
KIT-WQC09H3E8	WH-UQ09HE8	WH-SQC09H3E8	KA10271	€ 3.300
KIT-WQC12H9E8	WH-UQ12HE8	WH-SQC12H9E8	KA10272	€ 3.750
KIT-WQC16H9E8	WH-UQ16HE8	WH-SQC16H9E8	KA10273	€ 4.350
Bi Bloc K generatie				
Kit-WC03K3E5	WH-UDZ03KE5	WH-SDC0309K3E5	ntb	ntb
Kit-WC05K3E5	WH-UDZ05KE5	WH-SDC0309K3E5	ntb	ntb
Kit-WC07K3E5	WH-UDZ07KE5	WH-SDC0309K3E5	ntb	ntb
Kit-WC09K3E5	WH-UDZ09KE5	WH-SDC0309K3E5	ntb	ntb
Bi Bloc L generatie				
Kit-WC05L3E5	WH-WDG05LE5	WH-SDC0509L3E5	ntb	ntb
Kit-WC07L3E5	WH-WDG07LE5	WH-SDC0509L3E5	ntb	ntb
Kit-WC09L3E5	WH-WDG09LE5	WH-SDC0509L3E5	ntb	ntb

APPARATENLIJST PANASONIC AQUAREA WARMTEPOMPEN

Kit naam	Buitenunit	Binnenunit	Meldcode	Subsidiebedrag
Mono bloc J-generatie				
WH-MDC05J3E5	WH-MDC05J3E5	n.v.t.	KA17458	€ 2.700
WH-MDC07J3E5	WH-MDC07J3E5	n.v.t.	KA17459	€ 2.850
WH-MDC09J3E5	WH-MDC09J3E5	n.v.t.	KA17460	€ 3.000
WH-MXC09J3E8	WH-MXC09J3E8	n.v.t.	KA21131	€ 3.300
WH-MXC12J3E8	WH-MXC12J9E8	n.v.t.	KA21132	€ 3.300
WH-MXC16J3E8	WH-MXC16J9E8	n.v.t.	KA21133	€ 4.350
Ecoflex				
Ecoflex	CU-2WZ71YBE5	WH-ADF0309J3E5CM S-71WF3E	KA22064	€ 3.000

APPARATENLIJST PANASONIC CHILLERS WARMTEPOMPUITVOERING

Kit naam	Buitenunit	Binnenunit	Meldcode	Subsidiebedrag
Chillers warmtepompuitvoering R410a				
U-020CWNB	U-020CWNB	n.v.t.	KA17441	€ 3.825,00
U-020CWBS	U-020CWBS	n.v.t.	KA17442	€ 3.825,00
U-025CWNB	U-025CWNB	n.v.t.	KA17443	€ 4.275,00
U-025CWBS	U-025CWBS	n.v.t.	KA17444	€ 4.275,00
U-030CWNB	U-030CWNB	n.v.t.	KA17446	€ 4.725,00
U-030CWBS	U-030CWBS	n.v.t.	KA17447	€ 4.725,00
U-035CWNB	U-035CWNB	n.v.t.	KA17448	€ 5.625,00
U-035CWBS	U-035CWBS	n.v.t.	KA17449	€ 5.625,00
U-040CWNB	U-040CWNB	n.v.t.	KA17450	€ 6.075,00
U-040CWBS	U-040CWBS	n.v.t.	KA17451	€ 6.075,00
U-045CWNB	U-045CWNB	n.v.t.	KA17454	€ 7.425,00
U-045CWBM	U-045CWBM	n.v.t.	KA17457	€ 8.925,00
U-055CWNB	U-055CWNB	n.v.t.	KA17454	€ 7.425,00
U-055CWBM	U-055CWBM	n.v.t.	KA17454	€ 7.425,00
U-065CWNB	U-065CWNB	n.v.t.	KA17457	€ 8.925,00
U-065CWBM	U-065CWBM	n.v.t.	KA17457	€ 8.925,00
U-075CWNB	U-075CWNB	n.v.t.	KA90018	ntb
U-075CWBM	U-075CWBM	n.v.t.	KA90018	ntb
U-090CWNB	U-090CWNB	n.v.t.	KA90018	ntb
U-090CWBM	U-090CWBM	n.v.t.	KA90018	ntb
U-105CWNB	U-105CWNB	n.v.t.	KA90018	ntb
U-105CWBM	U-105CWBM	n.v.t.	KA90018	ntb
U-125CWNB	U-125CWNB	n.v.t.	KA90018	ntb
U-125CWBM	U-125CWBM	n.v.t.	KA90018	ntb
U-140CWNB	U-140CWNB	n.v.t.	KA90018	ntb
U-140CWBL	U-140CWBL	n.v.t.	KA90018	ntb
U-150CWNB	U-150CWNB	n.v.t.	KA90018	ntb
U-150CWBL	U-150CWBL	n.v.t.	KA90018	ntb
U-170CWNB	U-170CWNB	n.v.t.	KA90018	ntb
U-170CWBL	U-170CWBL	n.v.t.	KA90018	ntb
U-190CWNB	U-190CWNB	n.v.t.	KA90018	ntb
U-190CWBL	U-190CWBL	n.v.t.	KA90018	ntb
U-210CWNB	U-210CWB	n.v.t.	KA90018	ntb
U-210CWBL	U-210CWBL	n.v.t.	KA90018	ntb

KA90018

Bij een aanvraag voor subsidie kan de klant niet meer een specifieke meldcode selecteren voor een warmtepomp van meer dan 70kW.

Kies dan dan meldcode "warmtepomp overig" (KA90018) in het aanvraag formulier en vermeld vervolgens in het tekstvak daaronder ofwel de specifieke meldcode (wanneer bekend) of een omschrijving van de warmtepomp.

APPARATENLIJST PANASONIC CHILLERS WARMTEPOMPUITVOERING

Kit naam	Buitenunit	Binnenunit	Meldcode	Subsidiebedrag
Chillers warmtepompuitvoering R32				
U-050CMNB	U-050CMNB	n.v.t.	KA22060	€ 9.675,00
U-050CMBM	U-050CMBM	n.v.t.	KA22060	€ 9.675,00
U-060CMNB	U-060CMNB	n.v.t.	KA22061	€ 11.025,00
U-060CMBM	U-060CMBM	n.v.t.	KA22061	€ 11.025,00
U-070CMNB	U-070CMNB	n.v.t.	KA90018	€ 11.775,00
U-070CMBM	U-070CMBM	n.v.t.	KA90018	€ 11.775,00
U-075CMNB	U-075CMNB	n.v.t.	KA90018	€ 12.675,00
U-075CMBM	U-075CMBM	n.v.t.	KA90018	€ 12.675,00
U-085CMNB	U-085CMNB	n.v.t.	KA90018	ntb
U-085CMBL	U-085CMBL	n.v.t.	KA90018	ntb
U-100CMNB	U-100CMNB	n.v.t.	KA90018	ntb
U-100CMBL	U-100CMBL	n.v.t.	KA90018	ntb
U-115CMNB	U-115CMNB	n.v.t.	KA90018	ntb
U-115CMBL	U-115CMBL	n.v.t.	KA90018	ntb
U-130CMNB	U-130CMNB	n.v.t.	KA90018	ntb
U-130CMBL	U-130CMBL	n.v.t.	KA90018	ntb
U-150CMNB	U-150CMNB	n.v.t.	KA90018	ntb
U-150CMBL	U-150CMBL	n.v.t.	KA90018	ntb
U-170CMNB	U-170CMNB	n.v.t.	KA90018	ntb
U-170CMBL	U-170CMBL	n.v.t.	KA90018	ntb

KA90018

Bij een aanvraag voor subsidie kan de klant niet meer een specifieke meldcode selecteren voor een warmtepomp van meer dan 70kW.

Kies dan dan meldcode "warmtepomp overig" (KA90018) in het aanvraag formulier en vermeld vervolgens in het tekstvak daaronder ofwel de specifieke meldcode (wanneer bekend) of een omschrijving van de warmtepomp.

APPARATENLIJST PANASONIC WARMTEPOMPBOILER / PRO-HT TANK

Kit naam	Buitenunit	Binnenunit	Meldcode	Subsidiebedrag
Warmtepompboiler				
PAW-DHW100W(1)	n.v.t.	PAW-DHW100W	KA15115	€ 725
PAW-DHW150W(1)	n.v.t.	PAW-DHW150W	KA15116	€ 725
PAW-DHW200F	n.v.t.	PAW-DHW200F	KA15856	€ 725
PAW-DHW250F	n.v.t.	PAW-DHW250F	KA15632	€ 725
PAW-DHW250C1F	n.v.t.	PAW-DHW250C1F	KA15633	€ 725
PAW-DHW270F	n.v.t.	PAW-DHW270F	KA15857	€ 725
PAW-DHW270C1F	n.v.t.	PAW-DHW270C1F	KA15858	€ 725

Kit naam	Buitenunit	Binnenunit	Meldcode	Subsidiebedrag
PRO-HT TANK				
PAW-VP200LDHW + U-100PZH2E8	U-100PZH2E8	PAW-VP200LDHW	KA15504	€ 950
PAW-VP500LDHW + U-100PZH2E8	U-100PZH2E8	PAW-VP500LDHW	KA15505	€ 950
PAW-VP750LDHW + U-250PZH2E8	U-250PZH2E8	PAW-VP750LDHW	KA16673	€ 725
PAW-VP1000LDHW + U-250PZH2E8	U-250PZH2E8	PAW-VP1000LDHW	KA15506	€ 725
PAW-VP380L + U-200PZH2E8	U-200PZH2E8	PAW-VP380L	KA15507	€ 4.050

APPARATENLIJST PANASONIC WARMTEWISSELAARS

Kit naam	Buitenunit	Binnenunit	Meldcode	Subsidiebedrag
PACi warmtewisselaar voor warm- en koud waterproductie				
PACi 20 kW met WHE	U-200PHZ2E8	PAW-200W5APAC	KA16891	€ 4.500
PACi 25 kW met WHE	U-250PZH2E8	PAW-250W5APAC	KA16892	€ 5.100

Kit naam	Buitenunit	Binnenunit	Meldcode	Subsidiebedrag
VRF warmtewisselaar voor warm- en koud waterproductie				
ECO G 20 PK met WHE	U-20GE3E5	PAW-500WX2E5N(2)	KA06178	€ 10.500
ECOi 10 PK met WHE	U-10ME2E8	PAW-250WX2E5N(2)	KA06177	€ 4.575
ECOi 20 PK met WHE	U-20ME2E8	PAW-500WX2E5N(2)	KA06179	€ 7.350



Ontdek de producten van Panasonic op onze websites

www.aircon.panasonic.nl

www.panasonicproclub.com

Panasonic Nederland

Europalaan 28E, 5232 BC 's-Hertogenbosch

Telefoon: +31 (0)73 6402 538

Panasonic is een handelsmerk van Panasonic Corporation

heating & cooling solutions

In verband met de voortschrijdende innovatie van onze producten gelden de specificaties in deze catalogus onder voorbehoud van typografische fouten en het recht van de fabrikant om kleine wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving ter verbetering van het product. Volledige of gedeeltelijke reproductie van deze catalogus is zonder uitdrukkelijke toestemming van Panasonic Nederland niet toegestaan.